

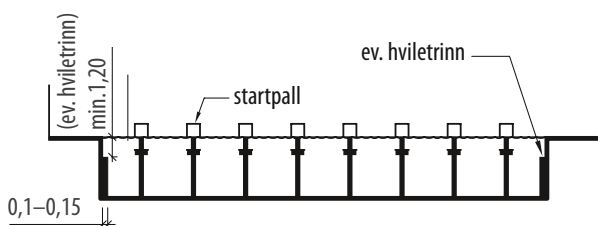



PLAN
Måltoleranse for lengde (etter installerte berøringspaneler for elektronisk tidtaking) : +0,03m/-0,00m

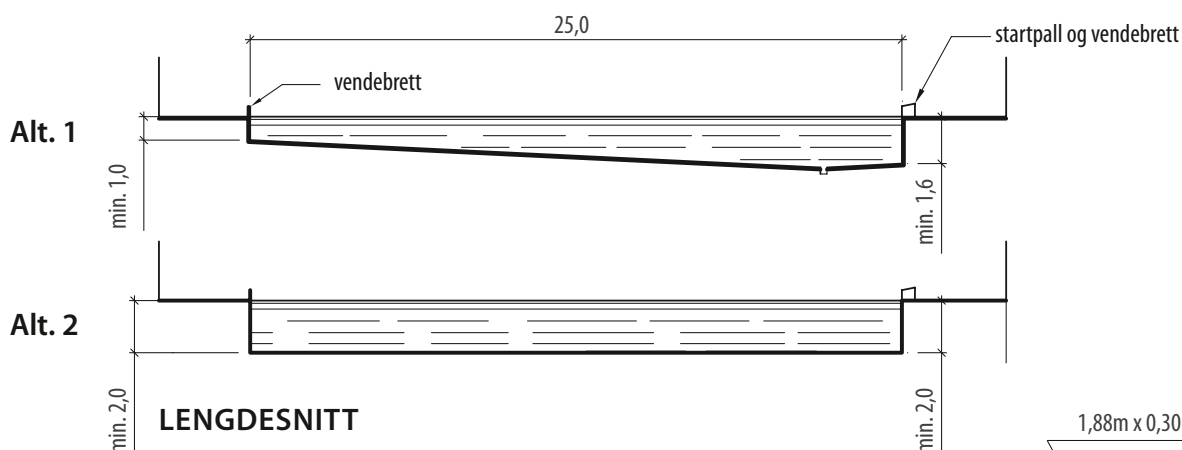

TVERRSNITT



VEGG-OPPMERKING



VENDEBRETT

fast eller mobilt vende Brett

KONKURRANSEBASSENG 25m:

Lengde: 25m
Bredde: min. 15,5m (6 baner á 2,5m).
Dybde: min. 1,0m (vendeside) – 1,6m (startside),
ønskelig med større dybder (2,0m over hele)
For anlegg som skal tilfredstille krav til NM
– ta kontakt med Norges Svømmeforbund

FOR TRENINGSANLEGG:

Modifiserte antall baner, banebredde, dybde og areal rundt basseng.
Min. gangbredde rundt: 1,8m på tre sider og 4,0m på startside.


OPPMERKING:

Bredde, all oppmerking	A	0,25m ± 0,05
Lengde, tverrstriper, vegg	B	0,50m ± 0,05
Dybde til senter tverrstripe	C	0,30m ± 0,05
Lengde av tverrstripe, bunn	D	1,00m ± 0,05
Banebredde	E	2,50m


BELYSNINGSSTYRKE:

• I.h.t. NS-EN 12193


ubenevnte mål i er i meter

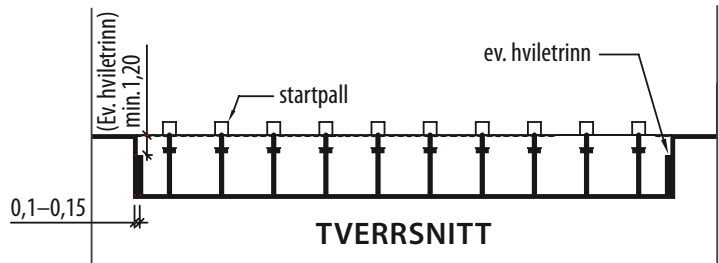

TVERRSNITT

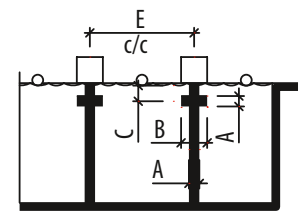


VEGG-OPPMERKING

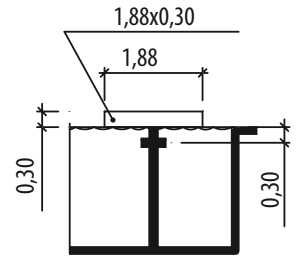


VENDEBRETT

fast eller mobilt vende Brett

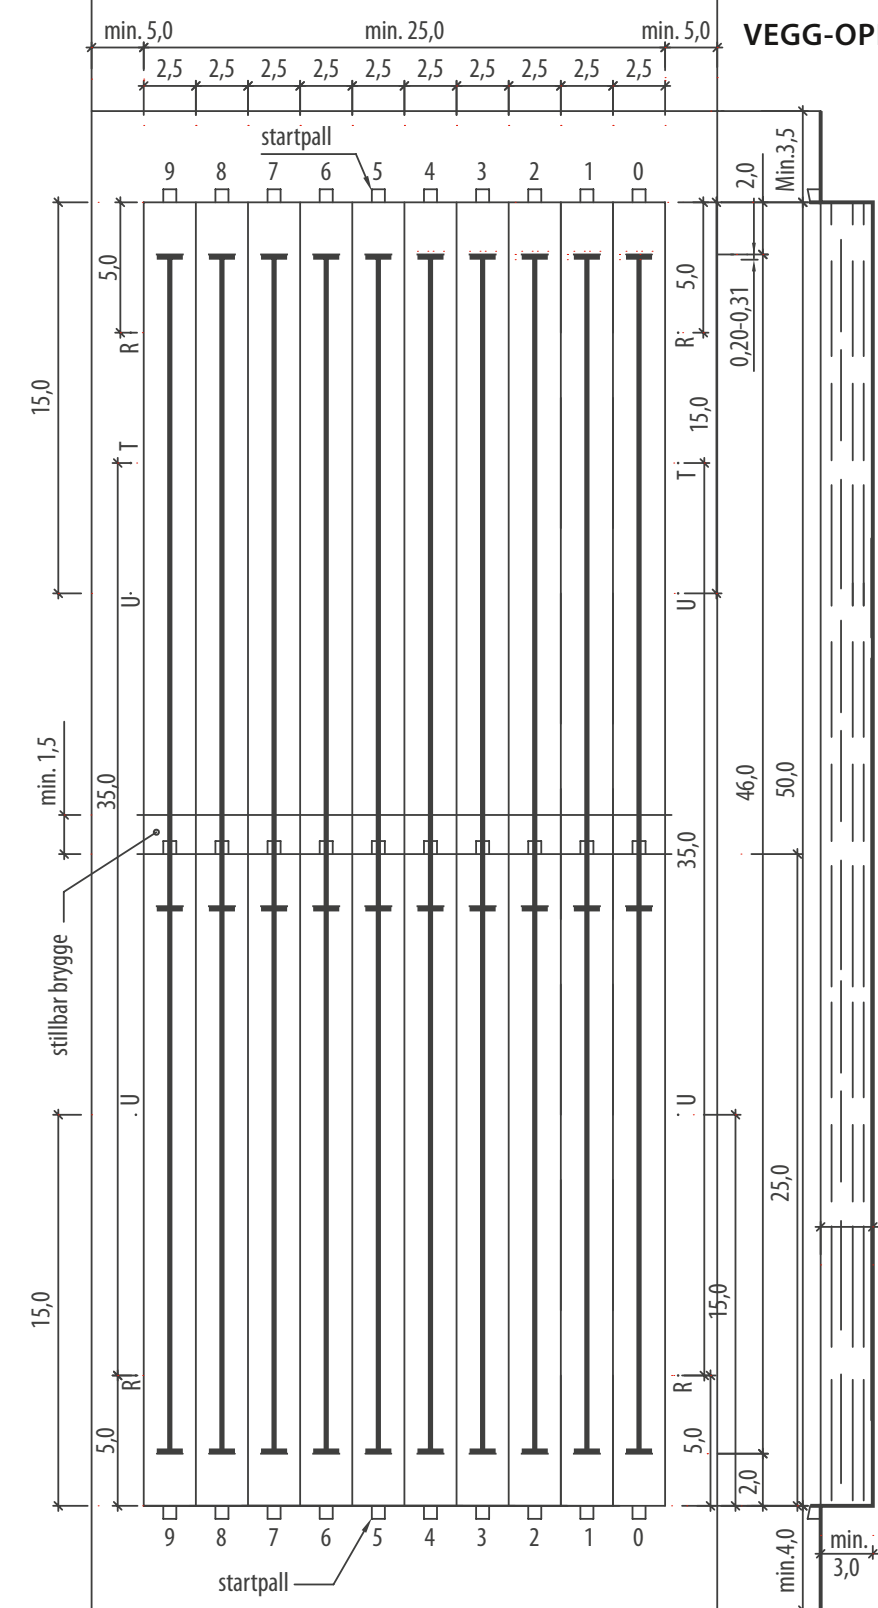

PLAN

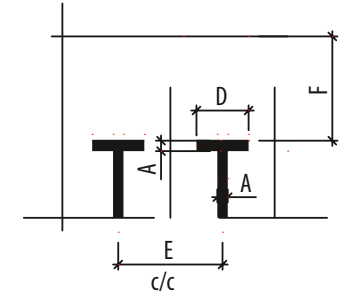

OPPMERKING PÅ GULV

- R = Ryggvendingsflagg
- T = Tyvstartsnot
- U = Kontroll undervannsvømming

Måltoleranse for lengde (etter installerte berøringspaneler for elektronisk tidtaking): +0,03m/-0,00m

KONKURRANSEBASSENG 50m:

- Lengde: 50m
- Bredde: 25,0m (10 baner á 2,5m)
- Dybde: 3,0m over hele

Startpaller i begge ender

BELYSNINGSSTYRKE:


- i.h.t. NS-EN 12193

LENGDESNIITT

OPPMERKING:

Bredde, all oppmerking	A	0,25m ± 0,05
Lengde, tverrstriper, vegg	B	0,50m
Dybde til senter tverrstripe	C	0,30m
Lengde av tverrstripe, bunn	D	1,00m
Banebredde 25m basseng	E	2,50m
Banebredde 50m basseng	E	2,50m
Avst. fra bunnmerking til vegg	F	Min. 2,0m

ubenevnte mål i er i meter

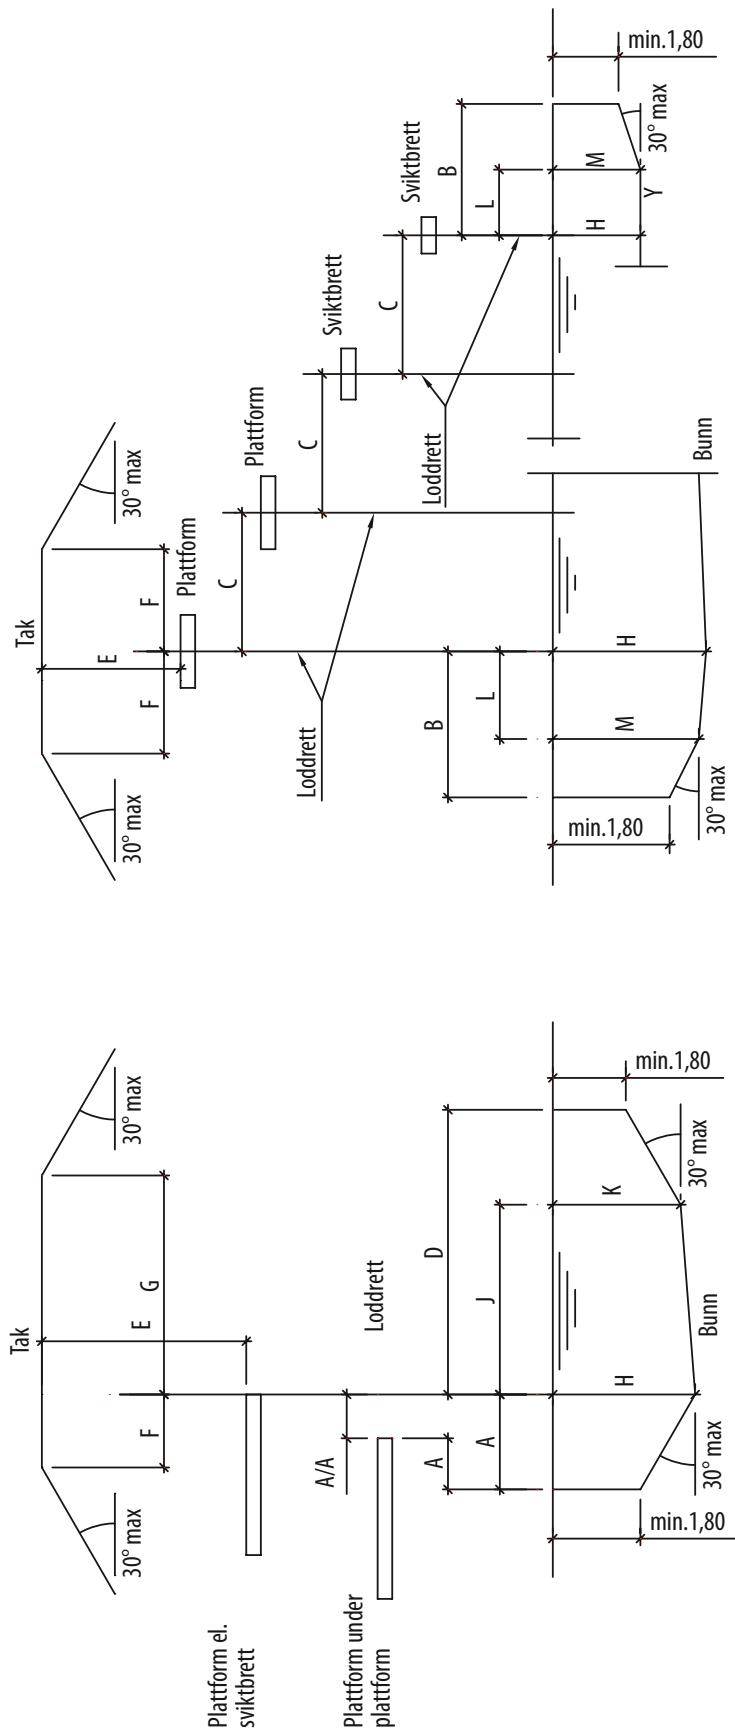

LENGDESNIITT

TVERRSNIITT

ubenevnte mål i er i meter

Gulvplassen rundt bassenget bør være minst 5,0 meter på siden mot brettene og mot svømmebassenget, og 3,0 meter på de andre to sidene.


Belysningsstyrke: kfr. NS - EN 1219

Dimensjoner for stupanlegg	SVIKTBRETT			PLATTFORM					
	Alle mål er i meter	1 meter	3 meter	1 meter	3 meter	5 meter	7,5 meter	10 meter	
Lengde	4,80	4,80	4,80	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	
Bredde	0,50	0,50	0,50	2,90	2,00	2,90*	2,0	3,00	
Høyde fra 1/1 2015	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	5,00	7,50	10,00	
V=vannrett L=loddrett	V	L	V	L	V	L	V	L	
A	Fra loddlinje til bassengvegg bak	A-1	A-3	A-1p	A-3p	A-5	A-7,5	A-10	
	Betongplattform	2,22	2,22	0,75	1,25	1,25	1,25	1,50	
	Fra loddlinje til bassengvegg bak	1,50	1,50	0,75	1,25	1,25	1,25	1,50	
A/A	Fra loddlinje til bassengvegg bak	1,80	1,80						
B	Fra loddlinje til bassengvegg på siden	B-1	B-3	B-1p	B-3p	B-5	B-7,5	B-10	
		2,50	3,50	2,50	3,00	4,00	4,50	5,75	
		2,50	3,50	3,50	3,60	4,50	4,75	5,75	
C	Fra senter/brett/plattform til senter b/p	C-1/1	C-3/3/1	C-1/1p	C-3/1p/3p	C-5/3/1	C-7,5/5/3/1	C-10/7,5/5/3/1	
		2,00	2,20	1,85	2,20	2,85	2,75	3,00	
		2,00	2,60	2,15	2,35	2,85	2,75	3,00	
D	Fra forkant Brett/plattform til bassengkanten foran	D-1	D-3	D-1p	D-3pl	D-5	D-7,5	D-10	
		9,00	10,25	8,00	9,50	10,25	11,00	13,50	
		9,00	10,25	8,00	9,50	10,25	11,00	13,50	
E	Minste takhøyde over forkant Brett/plattform	E-1	E-3	E-1p	E-3p	E-5	E-7,5	E-10	
		5,00	5,00	3,25	3,25	3,25	3,25	4,00	
		5,00	5,00	3,50	3,50	3,50	3,50	5,00	
F	Minste takhøyde til side og bakover b/p	F-1	F-3	F-1p	F-3p	F-5	F-7,5	F-10	
		2,50	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75	3,25	
		2,50	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75	3,25	
G	Minste takhøydeframover fra forkant b/p	G-1	G-3	G-1p	G-3p	G-5	G-7,5	G-10	
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	
H	Vanndybde ved forkant av b/p	H-1	H-3	H-1p	H-3p	H-5	H-7,5	H-10	
		3,40	3,70	3,20	3,50	3,70	4,10	4,50	
		3,50	3,80	3,30	3,60	3,80	4,50	5,00	
J/K	Vanndybde framover fra forkant b/p	J-1	J-3	J-1p	J-3p	J-5	J-7,5	J-10	
		5,00	6,00	4,50	5,50	6,00	8,00	11,00	
		5,00	6,00	4,50	5,50	6,00	8,00	11,00	
L/M	Vanndybde til side for b/p	L-1	L-3	L-1p	L-3p	L-5	L-7,5	L-10	
		1,50	2,20	1,40	1,80	3,00	3,75	4,25	
		2,00	2,50	3,20	3,50	3,70	4,40	5,25	
	Maksimum skråning på tak og bunn, fra oppgitte minimum 30 grader b/p angir Brett eller plattform	2,00	2,50	3,20	3,50	3,70	4,40	5,25	

ubenevnte mål er i meter

*Bredde på 5m plattform: Bredden er oppgitt for fullverdige stupanlegg med 10 m tårn. I anlegg med 5 m som høyeste plattform, er det tilstrekkelig med 2,0 m bredde på 5-metere.

For fullverdige konkurranseanlegg, med 10m plattform, bør foretrukket dimensjon legges til grunn.

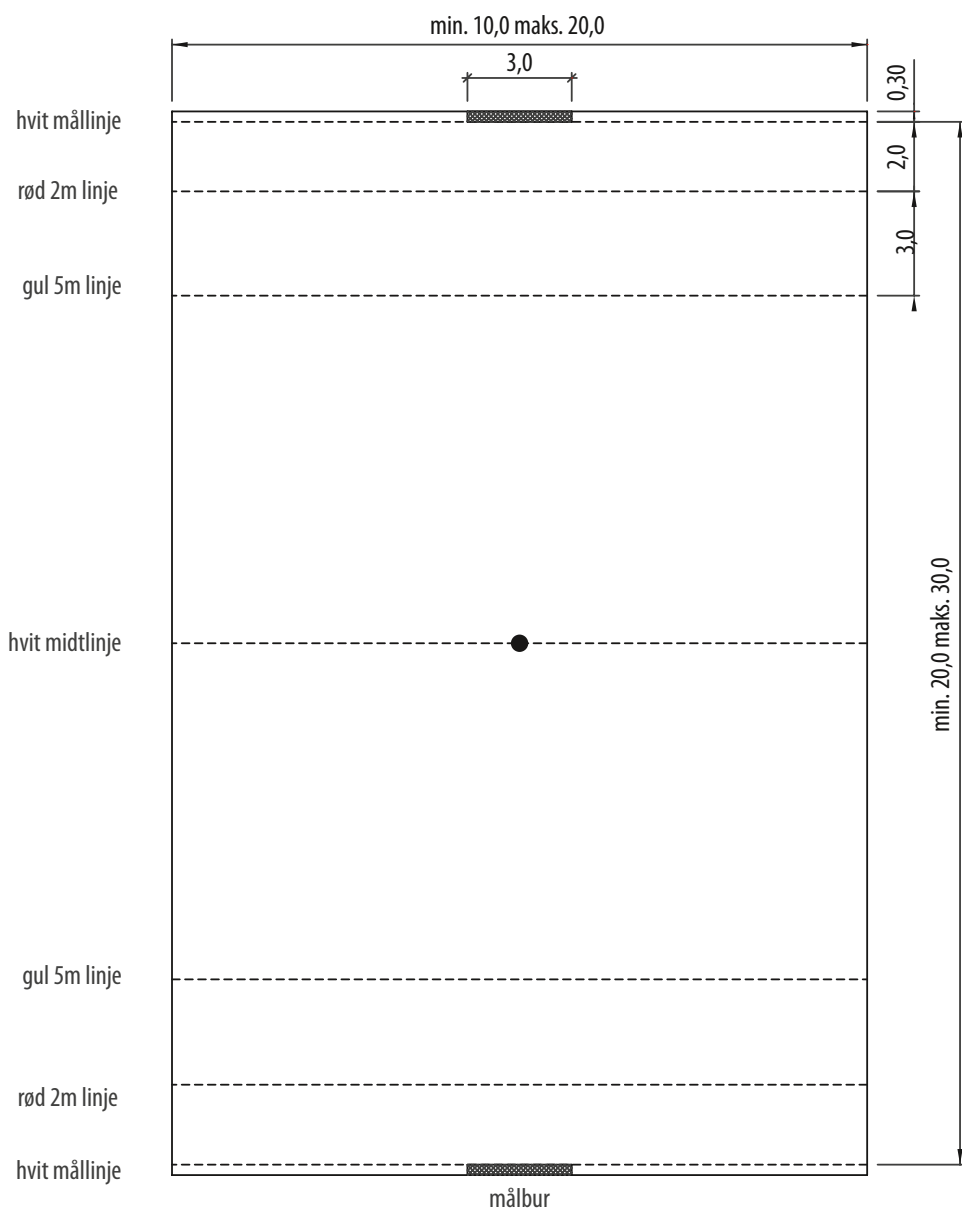

INTERNASJONAL BANE:

Damer: 25 x 17m
Herrer: 30 x 20m

VANNDYBDE min. 1,8m


Polobanens linjer merkes tydelig på bassengkanten med tilsvarende farge.

Det brukes innstøpte fester for mål og andre nødvendige liner.

BELYSNINGSSTYRKE:


- kfr. NS - EN 12193

PLAN AV VANNPOLOBANE

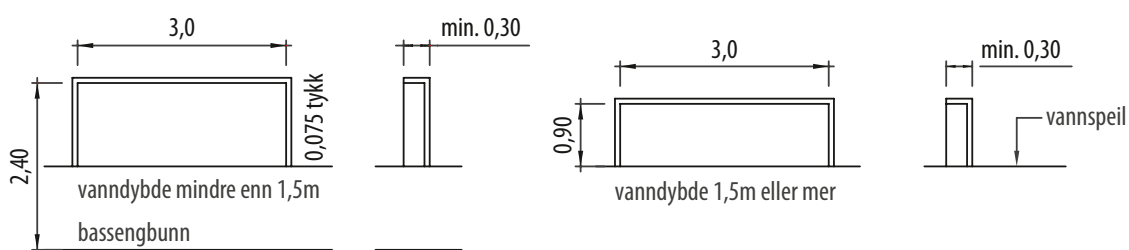


VANNPOLOMÅLBUR


ubenevnte mål i er i meter

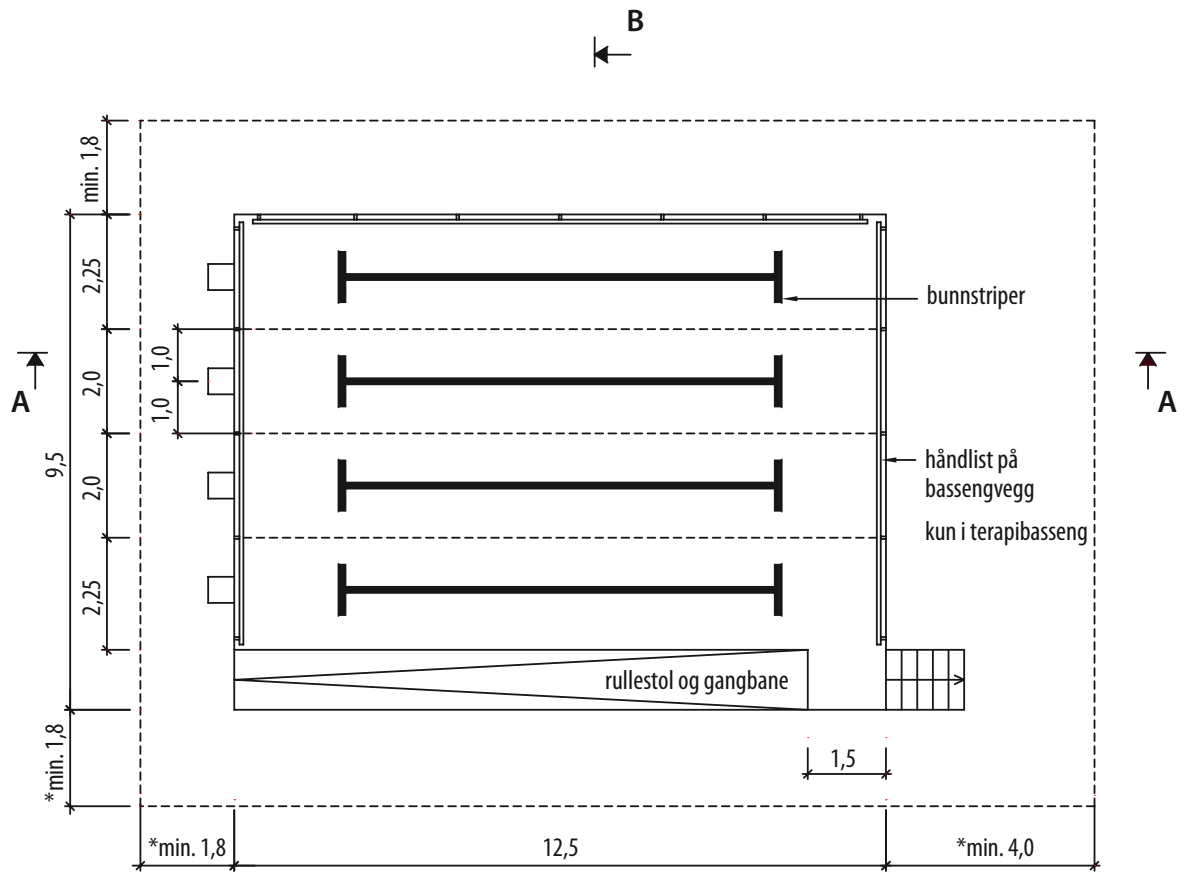

PLAN

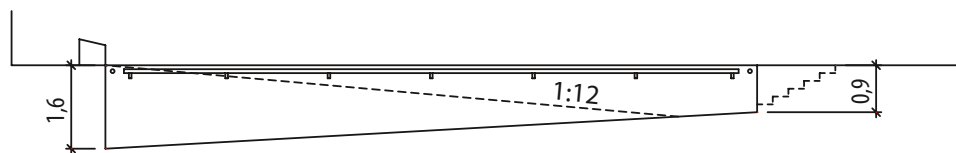

SNITT A-A

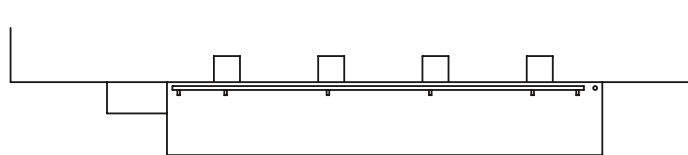

SNITT B-B

BELYSNINGSTYRKE:

- kfr. NS - EN 12193

ubenevnte mål i er i meter